



AKTUÁLNÍ INFORMACE O STAVU VODNÍCH ZDROJŮ K 27. 9. 2023

Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Obrázek č. 1 Mapa hydrologického podzemního sucha, 18. 9. – 24. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

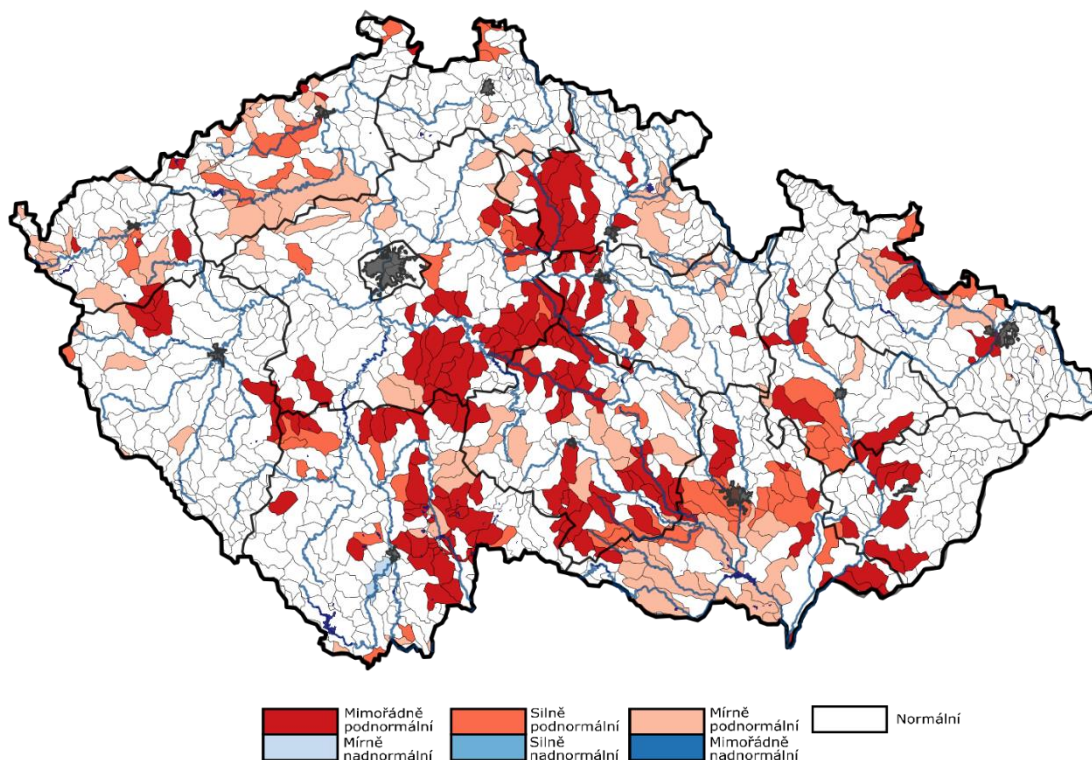

Obrázek č. 2 Mapa hydrologického povrchového sucha, 18. 9. – 24. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

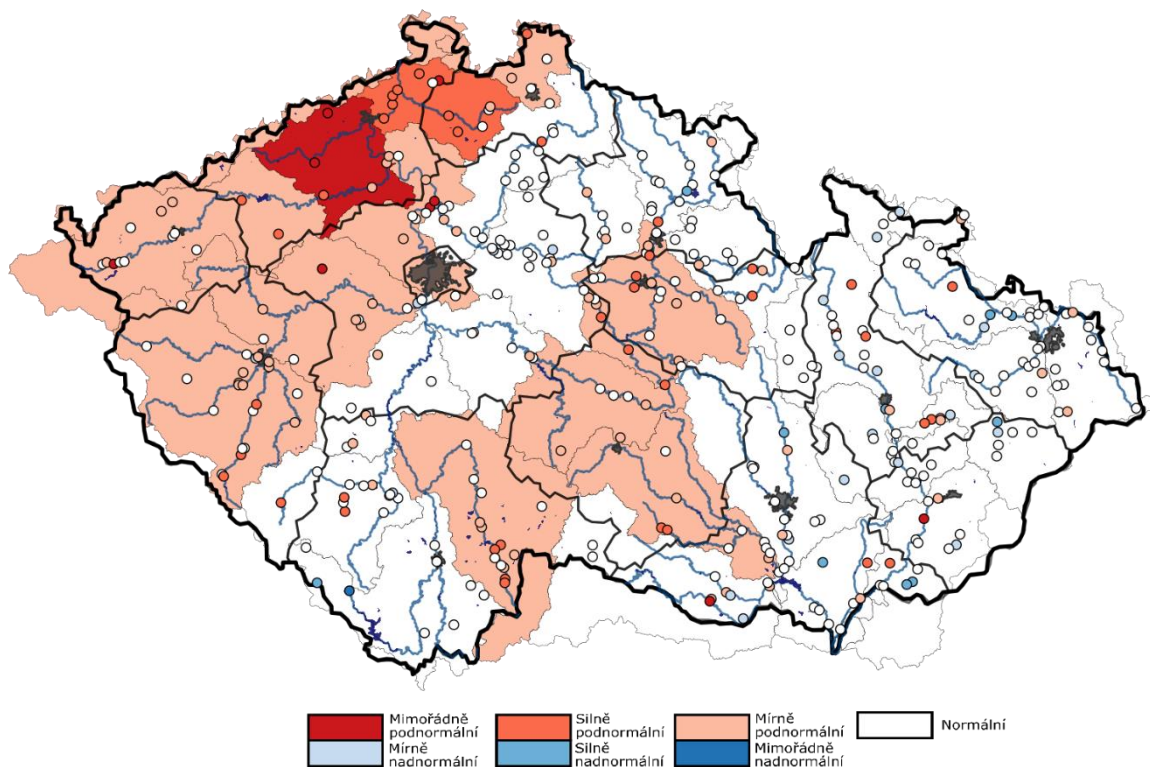


POPIS AKTUÁLNÍ HYDROLOGICKÉ SITUACE

1. STAV PODZEMNÍCH VOD (týdenní zpráva ČHMÚ 18. 9. – 24. 9. 2023)

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 38. týdnu na území ČR celkově normální. V povodí Labe od Orlice po Doubravu, Lužnice, horní Sázavy, Berounky, horní Ohře, Labe od Vltavy po Ohři, Lužické Nisy a Smědé a Jihlavy byla zaznamenána mírně podnormální hladina. V povodí Ploučnice byla silně podnormální hladina a v povodí dolní Ohře přetrvává i nadále mimořádně podnormální hladina. Na ostatním území ČR byla hladina normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %) a podíl vrtů s normální hladinou (60 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (77 %). Pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů a naopak u 2 % mělkých vrtů nastal vzestup nebo velký vzestup hladiny. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí Labe od Orlice po Doubravu, Lužnice, horní Sázavy, Berounky, horní Ohře a Jihlavy z normálního na mírně podnormální. Ke zlepšení stavu nedošlo v žádném ze sledovaných povodí.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 38. týdnu celkově mírně podnormální. Mírně podnormální vydatnost byla dosažena v povodí Jizery, Labe od Vltavy po Ohři, Stěnavy, Opavy, Osoblahy, dolní Moravy, Dyje a oblasti soutoku Moravy a Dyje. V povodí Labe od Orlice po Jizeru, horní Ohře, Olše a Ostravice a horní Moravy byla vydatnost silně podnormální a v povodí dolní Ohře a Ploučnice dokonce mimořádně podnormální. Na ostatním území ČR byla vydatnost normální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %), podíl pramenů s normální vydatností (48 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (61 %), u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti. K mírnému zhoršení stavu došlo v povodí střední Vltavy z mírně nadnormálního na normální, v povodí Jizery a Opavy z normálního na mírně podnormální a v povodí Olše a Ostravice a horní Moravy z mírně na silně podnormální. K mírnému zlepšení stavu došlo v povodí Osoblahy ze silně na mírně podnormální a v povodí střední Moravy z mírně podnormálního na normální (může být ovlivněno absencí dat v aktuálním týdnu).

Obrázek č. 3 Mapa stavu vydatnosti pramenů, 18. 9. – 24. 9. 2023 (zdroj: <http://hamr.chmi.cz>):

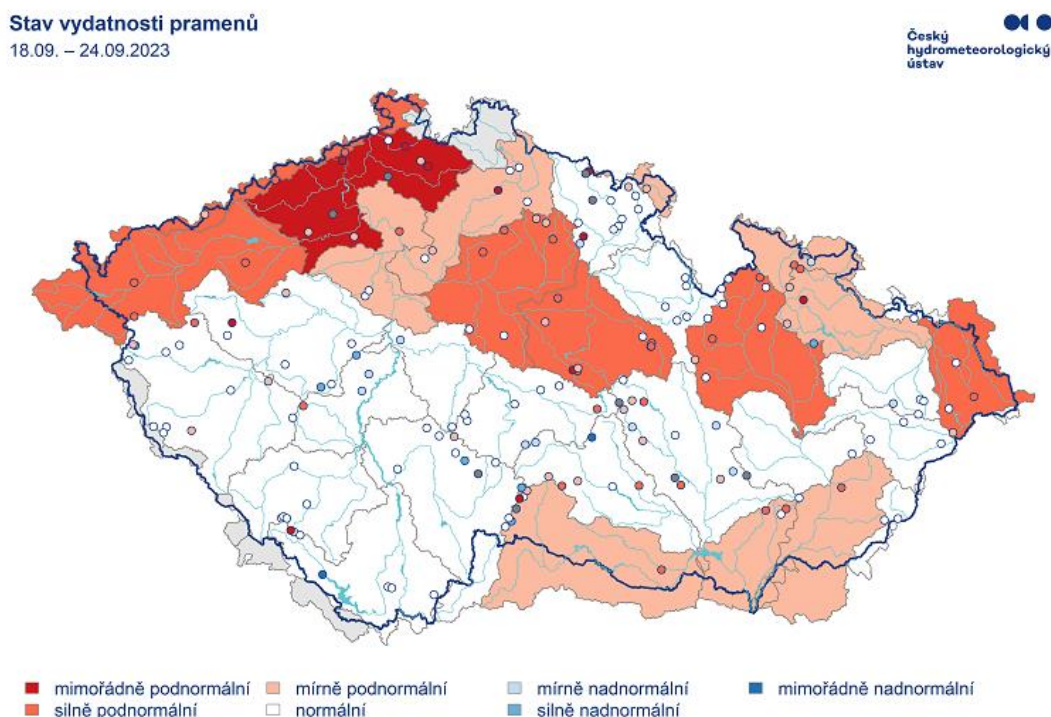

2. STAV HLADINY VODNÍCH TOKŮ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině území povodí Vltavy, Sázavy a Berounky je hydrologická situace nepříznivá. Z pohledu stavu a množství povrchových vod lze aktuální hydrologickou situaci plošně hodnotit jako stav hydrologického sucha. Hladiny vodních toků v povodí horní Vltavy po VD Orlík kolísají v reakci na předchozí srážky. Vodnosti toků v územní působnosti závodu horní Vltava se pohybují v rozmezí Q_{355d} – Q_{210d} , což odpovídá 19–81 % dlouhodobého průměru za měsíc září. Aktuálně se průtoky na tocích v povodí Berounky pohybují nejčastěji v rozmezí hodnot Q_{355d} až Q_{300d} . Nejnižší průtoky jsou v povodí Střely zejména v povodí Střely, horní Mže a horní Radbuzy, ojediněle i jinde. Na některých tocích jsou průtoky ovlivněny vypouštěním vody z rybníků před podzimními výlovy (Sedlišťský potok, Úhlavka, Merklínka). Průměrné denní průtoky na tocích v povodí Berounky se aktuálně pohybují v intervalu 35–45 % měsíčního normálu. Průtoky v povodí dolní Vltavy se u sledovaných profilů pohybují v rozmezí Q_{364d} – Q_{60d} . Ve vztahu k dlouhodobému průměru za měsíc září jsou průtoky na povodí dolní Vltavy v rozsahu 8–139 % Q_{IX} . Závěrovým profilem Sázavy (profil Nespeky) aktuálně protéká $4,20 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což odpovídá 39 % dlouhodobého průměrného průtoku pro měsíc září. Profilem Praha-Chuchle protéká aktuálně $45,66 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, což je 51 % Q_{IX} .


Povodí Ohře, státní podnik – hydrologická vodnost ke dni 27. 9. 2023 k 7:00 se na horním úseku Ohře pohybuje okolo 65 % Q_{IX} (průměrný měsíční průtok pro měsíc září za referenční období 2005–2021). Dolní tok Ohře dosahuje vodnosti cca 85 % Q_{IX} . Vodnost Bíliny se aktuálně pohybuje kolem 55 % Q_{IX} . Vodnost Ploučnice je nyní přibližně na úrovni 70 % Q_{IX} . K dnešnímu dni je registrováno u průtoků podkročení kvantilu Q_{355d} na 39 % sledovaných profilů státního podniku. V pátek přešla přes naše území od severozápadu studená fronta, která s sebou přinesla ochlazení k 15°C a mírné srážky s úhrny 2–7 mm. O víkendu začala ovlivňovat počasí tlaková výše nad střední Evropou. Došlo k vyjasnění oblohy a teploty postupně stoupaly nad 20°C . Průtoky na neovlivněných tocích vykazovaly během posledního týdne setrvalý stav.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky na vodních tocích jsou v současnosti setrvalé nebo mírně klesající. Vodnosti se na většině vodních toků pohybují v rozmezí Q_{355} až Q_{270} . Vodnost Q_{355} a nižší se k dnešnímu dni vyskytuje v 28 ze 120 sledovaných profilů. Ve srovnání s dlouhodobými průměrnými průtoky pro měsíc září (Q_{IX} , vyhodnocováno za hydrologické období 1981–2010) jsou průtoky na většině toků na úrovni 20–60 %.


Povodí Moravy, s. p. – v uplynulém týdnu se na území povodí Moravy a Dyje vyskytovaly srážky s maximálním týdenním úhrnem do 20 mm. Hladiny neovlivněných toků mají v současné době setrvalou tendenci. V povodí Dyje se průtoky pohybují převážně v rozmezí 8 až 83 % dlouhodobého průměru pro měsíc září. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 7 až 92 % dlouhodobého průměru. Limity sucha (Q_{355}) se v současné době vyskytují v 17 profilech se stanoveným limitem sucha. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky převážně podprůměrné až výrazně podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí nejčastěji od 10 do 80 % Q_{IX} .

Povodí Odry, státní podnik – srážkové úhrny se za poslední období od 20. 9. do 27. 9. 2023 na území ve správě státního podniku byly od 5 do 10 mm, pouze v oblastech, které zasáhly víkendové bouřky, pak od 20 do 40 mm (hlavně Beskydy a jejich podhůří). Aktuální průtoky na vodních tocích v povodí Odry se pohybují na úrovni 270 až 355denních vod, na tocích s malým povodím i nižší. Závěrovým profilem řeky Odry v Bohumíně nyní protéká $14,6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vody, což odpovídá 330denní vodě. Průtoky vody ve vyhodnocovaných profilech se pohybují v rozmezí od 15 % do 68 % dlouhodobého měsíčního průměru.

Obrázek č. 4 Mapa vodnosti toků v ČR, poměr k dlouhodobému měsíčnímu průměru, 27. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):

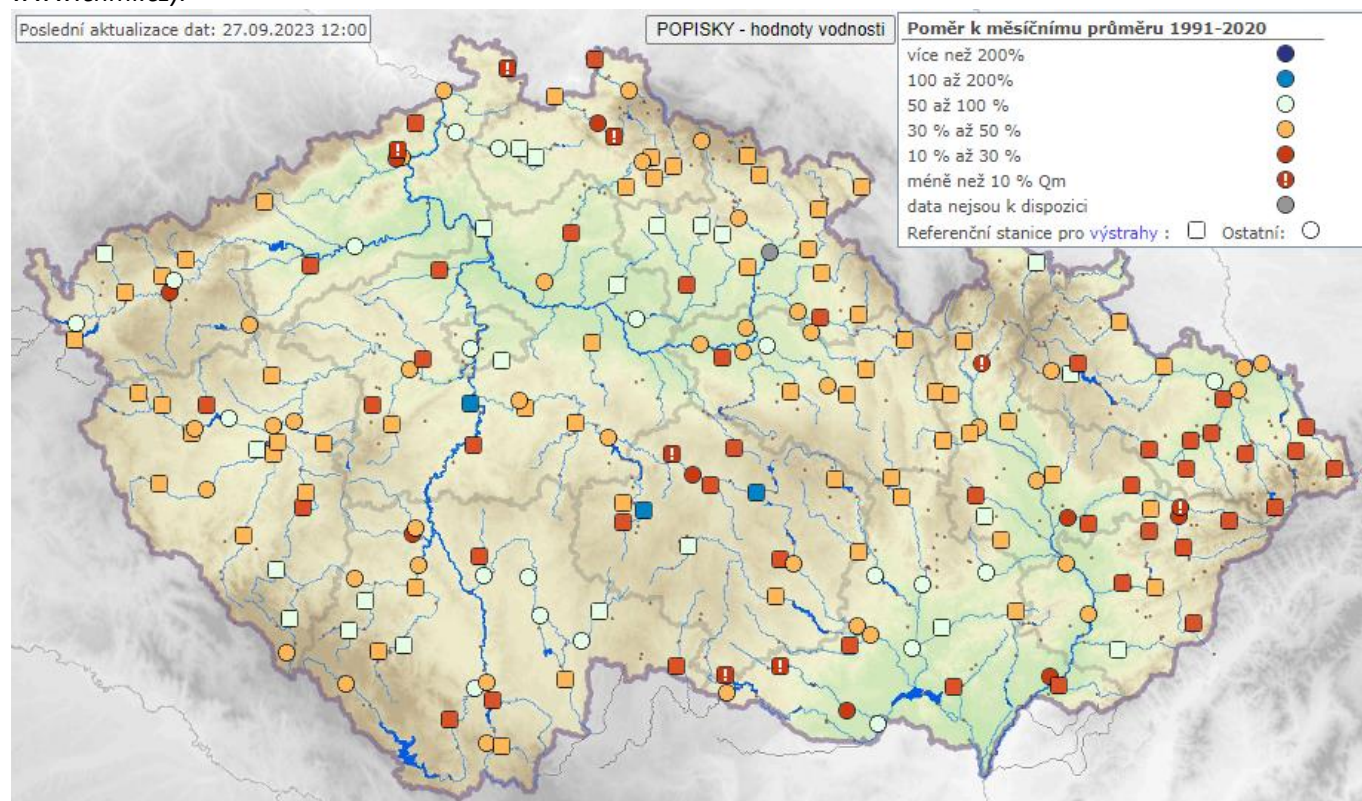

Obrázek č. 5 Mapa aktuálního stavu povrchových vod, 27. 9. 2023 (zdroj: www.chmi.cz):

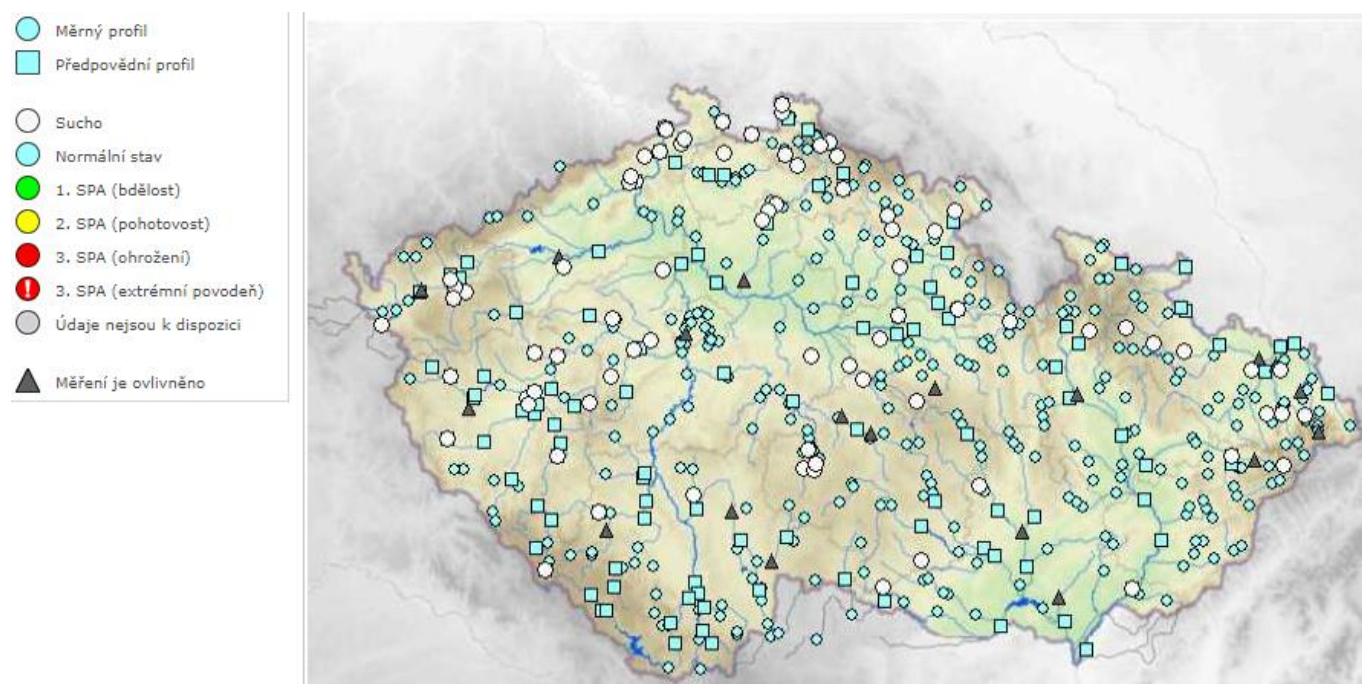

3. NAPLNĚNOST VODNÍCH NÁDRŽÍ

Povodí Vltavy, státní podnik – na většině vodních nádrží jsou hladiny na úrovních obvyklých pro současné období. Odtok z VD Švihov je aktuálně na hodnotě $0,68 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Odtok z VD Lipno II je aktuálně $6 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z Vltavské kaskády (profil VD Vrané) aktuálně odtéká $40 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.

Hladina vody ve vodárenské nádrži Římov je na úrovni obvyklé pro toto období. Odtok z nádrže je vyrovnaný s přítokem.

Naplněnost zásobních prostorů většiny významných vodních nádrží v povodí Berounky se pohybuje v rozmezí 62–88 %. Minimální zůstatkový průtok nebo odtok blízký minimální povolené hodnotě je aktuálně udržován na odtoku z VD Hracholusky, VD České Údolí, VD Žlutice, VD Klíčava a VD Obecnice. Velmi nízké přítoky zaznamenáváme nadále do vodárenských nádrží Klíčava a Žlutice.

Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu. Na vodárenských nádržích nejsou zaznamenány žádné problémy s jakostí vody ve vazbě na její upravitelnost v úpravě vody na vodu pitnou, resp. nám nejsou tyto skutečnosti od provozovatelů úpraven vod známy.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Švihov	246,068	97	93	94
Římov	30,016	90	88	88
Klíčava	7,860	93	88	88
Nýrsko	15,966	94	85	84

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Lipno I.	252,991	79	74	74
Orlík	374,428	36	72	70
Slapy	200,500	95	97	98
Hracholusky	32,021	66	64	62

Povodí Ohře, státní podnik – u vodárenských nádrží a u nádrží zajišťujících vodu pro průmysl se nepředpokládají problémy v zajištění odběrů. Zásobní prostory (Vz) všech vodních nádrží jsou aktuálně naplněny nad 80 %. Naplněnost Vz pod 80 % vykazují aktuálně pouze dvě vodárenská nádrž. Jsou jimi Mariánské Lázně (Vz = 63 %) a nádrž Křímov (75 %). Nádrž Křímov je během letních měsíců dlouhodobě pozvolně prázdněna vodárenským odběrem. Vlivem vodárenských odběrů a minimálních přítoků nádrží v minulém týdnu pozvolna přirozeně klesala. Tato nádrž však funguje v soustavě s VD Podhora (Vz = 85 %). Od pátku 15.9. je pro zajištění vyrovnaná bilance nádrže Mariánské Lázně spuštěno přečerpávání vody z nádrže Podhora. Aktuální rychlost čerpání je 28 l/s.

Ve správě POH se nachází v současnosti čtyři nádrže, jejichž zásobní prostor je naplněn z méně než 80 % a které plní jiné účely než vodárenské. Jsou jimi nádrž Újezd na Bílině (Vz = 29 %), nádrž Sedlec na toku Dubá I. (Vz = 7,5 %), nádrž Blatno na Podvineckém potoce (Vz = 69 %) a zcela vypuštěná nádrž Vidhostice na Mlýnském potoce. Snížování naplněnosti zásobního prostoru nádrže Újezd je obvyklá pro toto méně vodné období roku. Naplněnost nádrže se aktuálně pozvolně snižuje. Naplněnost vodního díla Sedlec a Blatno je vlivem odběrů vody pro závlahy během současných sušších měsíců standardně pozvolna snižována. Nádrž Vidhostice je aktuálně zcela vypuštěna z důvodu provádění stavebních prací (sanace betonových konstrukcí věžového objektu a repase technologie SV). Povolená mimořádná manipulace je plánována do konce 01/2024.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Stanovice	20,2	85	86	85
Horka	16,5	81	89	89
Přísečnice	46,7	84	82	81
Křímov	1,26	89	77	75
Fláje ^{*)}	17,5	84	83	81

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2026. Zásobní prostor nádrže je snížen ve prospěch retenčního prostoru z 19,5 mil. m³ na 17,5 mil. m³.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Skalka	13,7	98	100	100
Jesenice ^{*)}	33,8	100	98	98
Nechranice	233	73	88	86
Újezd	4,56	29	32	29
Vidhostice	0,860	73	-	-

Pozn.: ^{*)} Mimořádná manipulace od 1.6. 2022 do 1.3. 2024 z důvodu provádění oprav na vodním díle. Zásobní prostor nádrže je pro letní a podzimní měsíce snížen.

Povodí Labe, státní podnik – na vodárenských nádržích ve správě státního podniku nebyly zaznamenány takové poklesy objemu vody, které by si vynutily omezení provozu vodních děl, resp. omezení povolených odběrů. Zásoba povrchové vody ve vodárenských nádržích je v současné době dostatečná a je možné ji odebírat v požadovaném rozsahu.

Naplněnost vodárenských nádrží se pohybuje v rozmezí 55 až 95 %. Na VD Křižanovice je do konce listopadu udržována nižší hladina z důvodu umožnění rekonstrukce vozovky na koruně hráze. Na většině nádrží probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády. Nádrž VD Harcov je od 15. 10. 2022 zcela vypuštěna pro umožnění rekonstrukce VD. Na VD Labská byla k 18. 9. 2023 ukončena mimořádná manipulace, která vyžadovala snížení hladiny vody v nádrži o 4 m. V případě vhodných hydrologických podmínek bude zahájeno plnění nádrže. Tyto podmínky zatím nenastaly. Zaplněnost zásobních prostorů nejvýznamnějších vodních nádrží (viz tabulka) se pohybuje v rozmezí 65 až 85 %.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Hamry ^{*)}	1,481	78	88	87
Křižanovice	1,620	91	55	56
Vrchlice	7,890	68	79	78
Josefův Důl	19,133	93	93	93
Souš	4,585	91	72	71

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Rozkoš ^{*)}	45,948	85	86	84
Seč	14,017	78	72	69
Pastviny ^{*)}	6,236	57	69	69
Mšeno	1,897	67	74	73
Les Království ^{*)}	1,422	100	75	74

Pozn.: ^{*)} Od dubna přechází kóta hladiny zásobního prostoru na zvýšenou letní úroveň a naplněnost zásobního prostoru je počítána k této kótě.

Povodí Moravy, s. p. – naplněnosti zásobních prostor nádrží se pohybují od 59 do 100 %. Nižší naplněnosti zásobních prostorů mají nádrže Letovice (58 %) z důvodu probíhající rekonstrukce hráze a nádrž Znojmo (14 %) z důvodu opravy mechanismu česlí u spodních výpustí.

Hladiny na nádržích mají vlivem nižších přítoků klesající tendenci. V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno cca 4,4 mil. m³ vody.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Vranov ^{*)}	79,668	73	61	59
Vír	44,060	70	77	76
Mostiště	9,339	82	79	80
Hubenov	2,394	83	88	89
Slušovice	7,245	65	82	81
Karolínka	5,813	78	88	87

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Nové Mlýny – dolní	58,039	100	100	100
Brno	13,023	95	91	93
Letovice	9,015	49	59	58
Dalešice	62,986	75	75	73
Bystřička	0,852	100	100	100
Plumlov	2,884	87	99	98

Povodí Odry, státní podnik – všechny významné vodní nádrže státního podniku Povodí Odry mají vysoký stupeň naplnění (76 až 99 %) zásobního objemu.

VYBRANÉ VODÁRENSKÉ NÁDRŽE				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Slezská Harta ^{*)}	182,010	87	89	87
Kružberk	24,579	93	98	99
Šance	39,498	85	76	76
Morávka ^{**)}	4,957	84	75	76

Pozn.: ^{*)} Nádrž s vodárenským využitím.

^{**)} Od 1. 4. 2021 změna úrovně zásobní hladiny (viz Předpokládaný vývoj a možné dopady).

VYBRANÉ NÁDRŽE – OSTATNÍ ÚČELY				
NÁZEV VODNÍHO DÍLA	CELKOVÝ OBJEM ZÁSOBNÍHO PROSTORU [mil. m ³]	NAPLNĚNÍ ZÁSOBNÍHO PROSTORU [%]		
		27. 9. 2022	20. 9. 2023	27. 9. 2023
Žermanice	18,473	100	81	79
Těrlicko	22,012	98	90	87
Olešná	2,816	100	95	92

Obrázek č. 6 Mapa vybraných vodních nádrží



4. PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ A MOŽNÉ DOPADY

Povodí Vltavy, státní podnik – podle aktuální krátkodobé hydrometeorologické předpovědi ČHMÚ se situace v nejbližších dnech nezmění, hladiny vodních toků zůstanou i nadále setrvalé, nebo budou pozvolna klesat.

Povodí Ohře, státní podnik – v následujících dnech bude počasí ovlivňovat tlaková výše nad východní Evropou. Obloha bude polojasná až jasná, beze srážek. Maximální denní teploty 22 až 25 °C. V sobotu se mohou vyskytovat mírné přeháňky s úhrny do 3 mm. Další srážky jsou momentálně prognózovány na úterý příštího týdne. Vzhledem k velice mírným srážkovým úhrnům nelze v následujících dnech očekávat výraznou změnu hydrologické situace a průtoky budou nejčastěji konstantní. U nádrží pokračují manipulace na odtoku dle platných manipulačních řádů a schválených mimořádných manipulací s ohledem na aktuální hydrologickou situaci a naplněnost konkrétních vodních děl. Nejsou očekávány výrazné mimořádné situace vyžadující řešení nebezpečných povodňových situací či poruch v zabezpečení vodárenských vodních nádrží.

Povodí Labe, státní podnik – průtoky budou v nejbližších dnech setrvalé případně stále mírně klesající. Lze předpokládat, že počet profilů s vodností na úrovni Q_{355} se v nejbližších dnech bude mírně zvyšovat. V územní působnosti státního podniku Povodí Labe je dle našich aktuálně dostupných informací v platnosti jedno opatření obecné povahy týkající se omezení odběrů povrchových vod. Jedná se o zákaz odběrů povrchových vod z vodního toku Alba v celém správním území ORP Kostelec nad Orlicí, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, zahrad, napouštění nádrží a bazénů, které vydal MÚ Kostelec nad Orlicí jako místně příslušný vodoprávní úřad.

Povodí Moravy, s. p. – v oblasti vyššího tlaku vzduchu se bude nad střední Evropou udržovat teplý vzduch. V pátek večer začne přes naše území postupovat studená fronta od severozápadu, za kterou se k nám o víkendu opět rozšíří tlaková výše. V příštím týdnu budou po severním okraji oblasti vysokého tlaku vzduchu nad jižní Evropou postupovat z Atlantiku frontální systémy, které částečně ovlivní počasí u nás. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže mají volné retenční prostory a jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Všechny nádrže zajišťují skutečné odběry a zabezpečují minimální průtoky v tocích pod nádržími.

Povodí Odry, státní podnik – na VD Morávka je z důvodu stavby „VD Morávka – převedení extrémních povodní“ od 1. 4. 2021 snížena úroveň zásobní hladiny o 2 m, a to na 504,80 m n. m. Na vodních nádržích Morávka, Žermanice a Olešná jsme v režimu mimořádné manipulace nad rámec Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí (povoleno rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje) z důvodu přípravy a realizace stavby „Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto km 0,000 až 3,633 – II. etapa“. Manipulace na ostatních vodních nádržích jsou prováděny podle Manipulačního řádu Vodohospodářské soustavy povodí Odry. Vzhledem ke stávající hydrologické situaci a naplněnosti nádrží bylo energetické využívání odtoků vody z přehrad částečně utlumeno. Situace je průběžně pečlivě monitorována a vyhodnocována.

ZÁVĚR

Hladina podzemní vody v mělkých vrtech byla v 38. týdnu na území ČR celkově normální. Oproti předcházejícímu týdnu se celkově stav podzemní vody mírně zhoršil. Podíl mělkých vrtů se silně nebo mimořádně podnormální hladinou (13 %) a podíl vrtů s normální hladinou (60 %) se příliš nezměnil. Podíl vrtů se silně nebo mimořádně nadnormální hladinou (3 %) se nezměnil. Hladina ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému poklesu (77 %). Pokles hladiny byl zaznamenán pouze u 1 % mělkých vrtů a naopak u 2 % mělkých vrtů nastal vzestup nebo velký vzestup hladiny.

Vydatnost pramenů na území ČR byla v 38. týdnu celkově mírně podnormální. Oproti předcházejícímu týdnu došlo celkově ke zhoršení stavu vydatnosti na mírně podnormální. Podíl pramenů se silně nebo mimořádně podnormální vydatností (24 %), podíl pramenů s normální vydatností (48 %) a podíl pramenů se silně nebo mimořádně nadnormální vydatností (5 %) se příliš nezměnil. Vydatnost pramenů ve srovnání s předchozím týdnem převážně stagnovala s tendencí k mírnému zmenšení (61 %), u 3 % pramenů bylo zaznamenáno zmenšení nebo velké zmenšení vydatnosti. Pouze u 1 % pramenů bylo zaznamenáno zvětšení vydatnosti.

V minulém týdnu byly hladiny vodních toků setrvalé nebo jen slabě až mírně kolísaly vlivem srážek. Výrazněji kolísaly pouze přechodně po ojedinělých lokálních bouřkách (z pondělí na úterý). Celkové týdenní rozdíly hladin se nejčastěji pohybovaly od -15 do +20 cm. V porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc září byly průtoky převážně podprůměrné a pohybovaly se v rozmezí od 20 do 80 % Q_m , jen ojediněle byly průměrné či přechodně i nadprůměrné. Z hlediska hydrologického sucha se situace oproti předcházejícímu týdnu opět mírně zhoršila, znovu mírně přibýlo profilů s vodnostmi na úrovni hydrologického sucha.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tato vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 55–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.

Přílohy:

1. Vydaná omezení (2023) k odběru povrchových vod + omezení odběrů z vodovodů pro veřejnou potřebu dle územní působnosti s. p. Povodí.